



NOTICE DE MONTAGE IP40-54-65

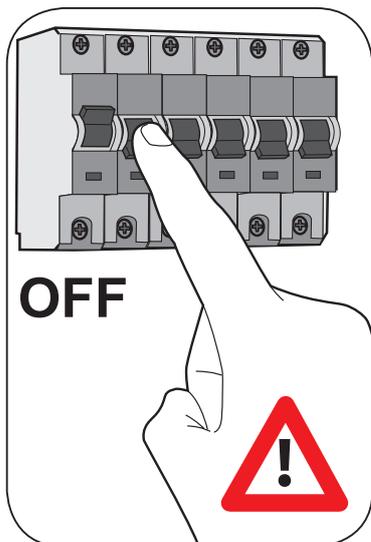


- Attention :**
1. Couper le courant général avant le montage.
 2. Lors de la réalisation sur mesure des lignes d'éclairage entre les murs, il faut tenir compte d'un coefficient de dilatation de 24×10^{-6} (2,4 mm par 100 m par °C)
 3. Des taches difficiles à enlever peuvent apparaître sur les profils en aluminium et les réflecteurs en raison de la transpiration des mains par exemple. Prenez pour ce faire des mesures de précaution : utilisez des gants.
 4. Les connecteurs 7 pôles pour le branchement électrique conviennent à un câblage solid-wire (à fil massif) d'un diamètre de raccordement de 1,5 – 2,5 mm².

Branchement électrique et mécanique IP54

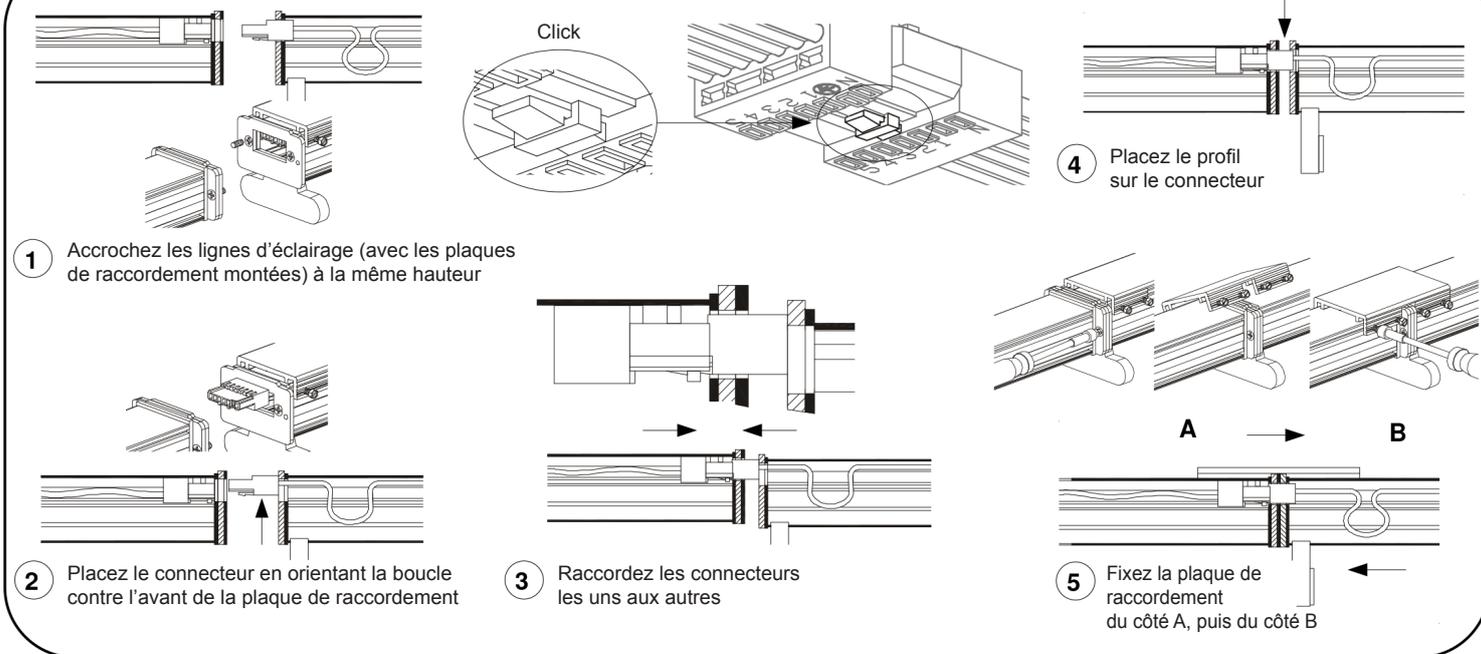

Raccord IP54 avec plaque de raccordement K3R sur ligne d'éclairage PNR-05500


Raccord IP54 avec plaque de raccordement K6R sur lignes d'éclairage PNR-05532-05554-07520 et 11154

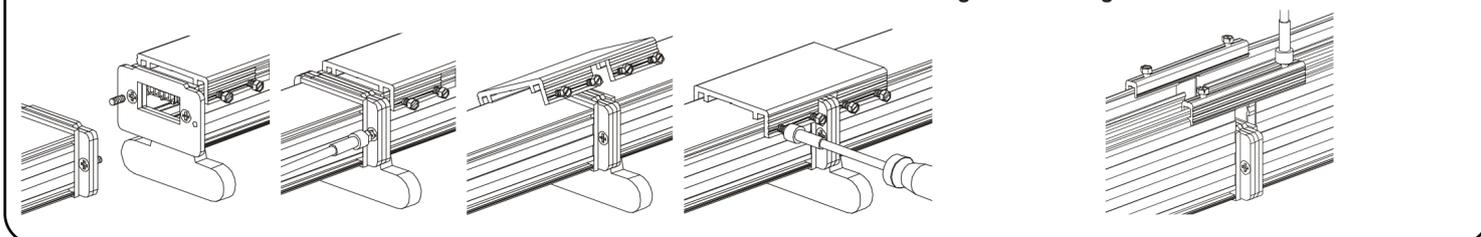

NOTICE DE MONTAGE IP40-54-65



Pose de la lampe néon et de la gaine acrylate IP40-IP54-IP65 (PCØ38mm)

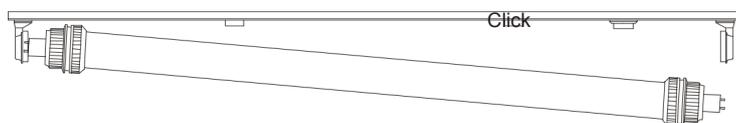


Glisser les culots de la douille ± 25 mm vers la droite afin de pouvoir placer le tube néon dans la douille



Serrer le culot de la douille en tournant

Montage de la calotte UNK IP40 et 65

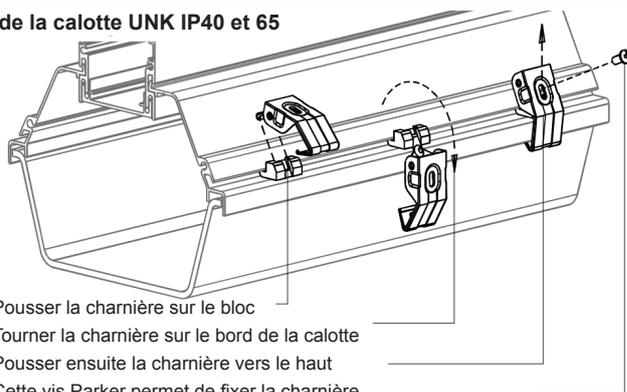

Pousser la charnière sur le bloc
Tourner la charnière sur le bord de la calotte
Pousser ensuite la charnière vers le haut
Cette vis Parker permet de fixer la charnière

Vous avez des questions sur le montage ?
Envoyez un e-mail à sales@veko.be Envoyez un e-mail à 0032 3 827 21 96



Pour de plus amples informations sur Veko Lightsystems,
des informations de produit et des téléchargements, visitez www.veko.be